


# Manual Usuario



## Webdom LoRa Gateway

Modelo: COMS0813  
Revisión Doc: 04/10/2018



## 01 Detalles de la conexión

El módulo Gateway hace de pasarela entre los protocolos LoRa y Modbus-TCP. Este equipo se encuentra instalado en un cuadro eléctrico, y solo deberán conectar el cable de comunicaciones Ethernet a la red de la planta. Deberán proporcionar la dirección IP de este dispositivo para su configuración durante la puesta en marcha.

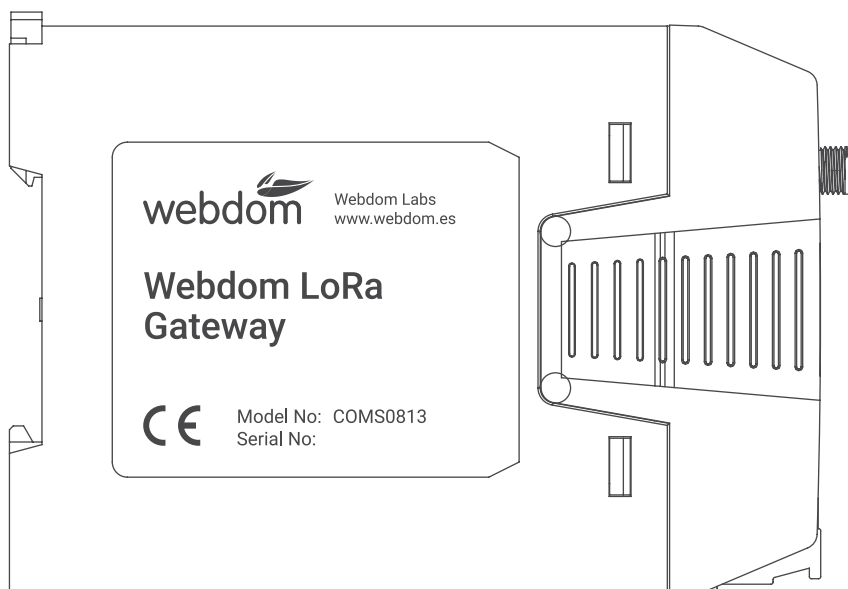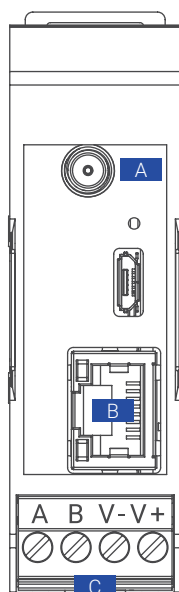

### A. Conector SMA hembra

Antena 920MHz LoRa. Modelo: 2J6A42B.  
Posición de la antena a 4m respecto al suelo, 10 metros cable RG174U.

### B. RSJ45 Ethernet 10/100Mbps

Cable Ethernet a la red interna del campo.  
Protocolo Modbus-TCP

### C. Conector PCB

**A:** RS485 Data+  
**B:** RS485 Data-  
**V-:** GND  
**V+:** +24V